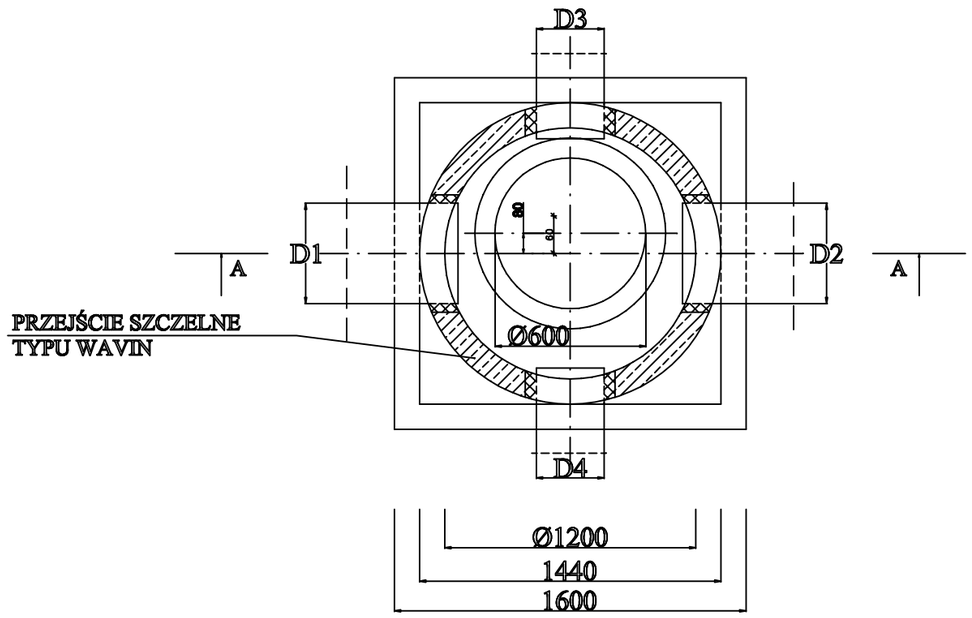

PRZEKRÓJ A-A

SCHEMAT STUDZIENKI	NUMER STUDZIENKI	E	F	G	H [mm]	a [mm]	b [mm]	D1,D2,D3 D4,D5 [mm]	Średnica studzienki [mm]	Ilość kręgów 0,5m
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
D2 D3 D1	S 45.1	116,50	114,10	114,20	2400	160	2000	200,200 160	1200	4
D2 D3 D1	S 45.2	117,91	115,91	116,01	2000	260	1500	200,200 160	1200	3
D3 D2 D1	S 45.3	118,39	116,39	116,49	2000	260	1500	200,200 160	1200	3
D3 D2 D1	S 45.4	118,82	116,82	116,92	2000	260	1500	200,200 160	1200	3
D3 D2 D4 D5 D1	S 45.5	119,28	117,28	117,38	2000	260	1500	200,200,160 160,160	1200	3
D2 D3 D1	S 45.6	119,32	117,32	117,32	2000	260	1500	200,160 160	1200	3

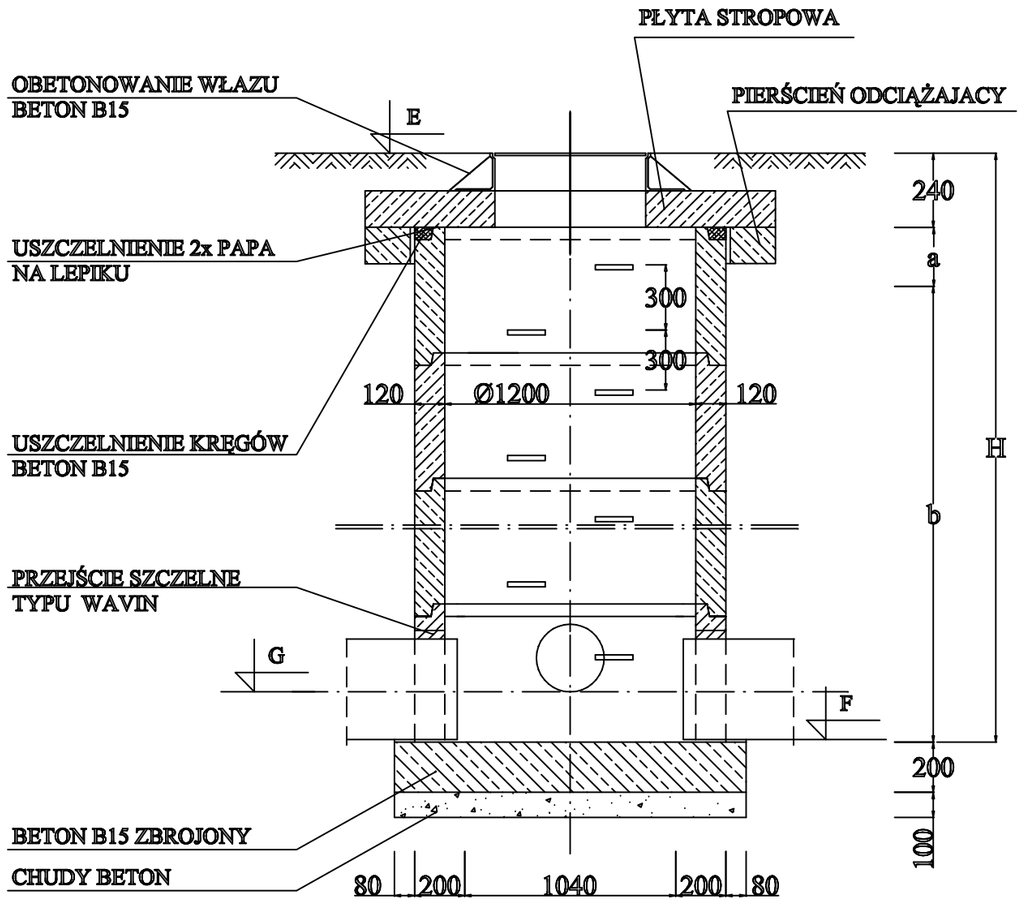

PRZEKRÓJ A-A
bez pierścienia odciążajacego

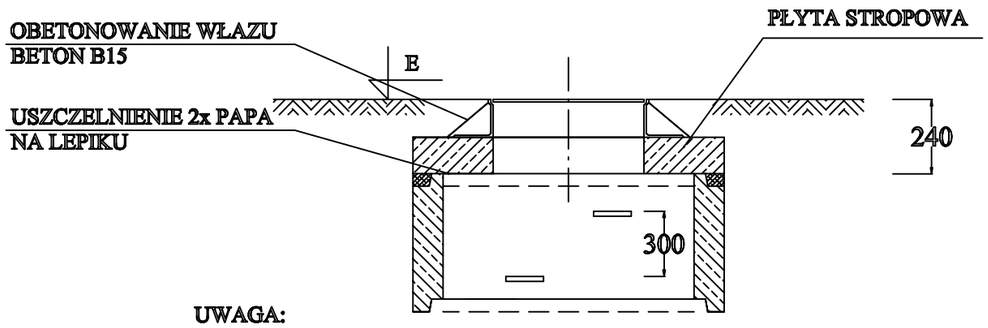

UWAGA:

1. Podane rzędne wysokościowe góry i dna studni sprawdzić i skorygować podczas montażu na budowie
2. Włączenia do studni wykonać za pomocą tulei przejściowych Wavin
3. Studnie zlokalizowane w miejscach przeznaczonych dla ruchu kołowego wyposażyć we włazy typu ciężkiego D 400
4. Studnie zewnętrznie zabezpieczyć warstwą 1x Abizol R i 1x Abizol P

PUH	Andrzej Oleradzki 87-800 Włocławek ul. Żytnia 53/94					
TEMAT: *Kanalizacja sanitarna w ul. M?ynarska w Radziejowie*						
TRE?? RYS.: *STUDNIA KANALIZACJI SANITARNEJ DN 1200 NR S45.1 - S 45.6*						
BRAN?A	IMI? NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA	PODPIS	SKALA	1:40
PROJEKTOWA?	*Andrzej Oleradzki*	ABU-IX-8386-5 125/88 Wk	*12.2005r*		Nr kolejny	
KRE?LI?	*Wojciech Kurlapski*		*12.2005r*		Nr rysunku	15.2
OPRACOWA?	*Wojciech Kurlapski*		*12.2005r*			