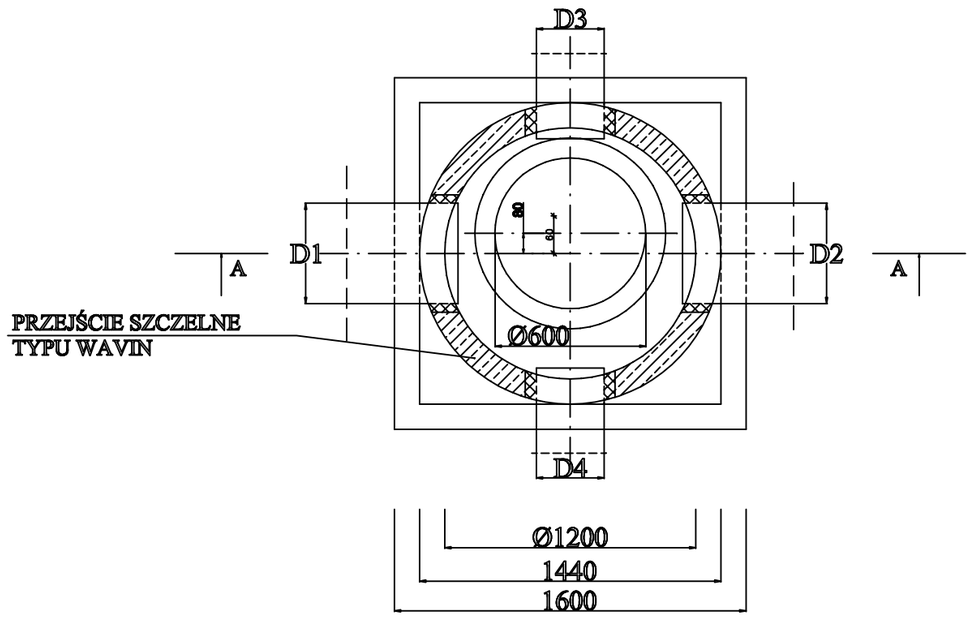

PRZEKRÓJ A-A

SCHEMAT STUDZIENKI	NUMER STUDZIENKI	E	F	G	H [mm]	a [mm]	b [mm]	D1,D2,D3 D4,D5 [mm]	Średnica studzienki [mm]	Ilość kręgów 0,5m
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
D2 — D1	S 28.1	106,05	103,85		2200	460	1500	200,200	1200	3
D3, D2, D4, D1	S 28.2	106,63	104,45	104,55	1900	160	1500	200,200 160,160	1200	3
D3, D2, D4, D1	S 28.3	108,68	106,36	106,46	2520	280	2000	200,200,160 160,160	1200	4
D3, D2, D4/D5, D1	S 28.4	110,17	107,92	108,02	2250	10	2000	200,200,160 160,160	1200	4
D3, D2, D4, D1	S 28.5	111,39	109,09	109,19	2300	60	2000	200,200 160,160	1200	4
D2, D3, D1	S 28.6	111,73	109,43	109,53	2300	60	2000	200,200 160	1200	4
D4, D3, D2, D5, D1	S 28.7	112,36	110,11	110,21	2200	460	1500	200,200,160 160,160,160	1200	3
D2, D3, D1	S 28.8	113,04	110,79	110,89	2250	10	2000	200,200 160	1200	4
D3, D2, D4, D1	S 28.9	114,09	111,89	111,99	2200	460	1500	200,200 160,160	1200	3
D1	S 28.10	115,10	112,90		2200	460	1500	200	1200	3

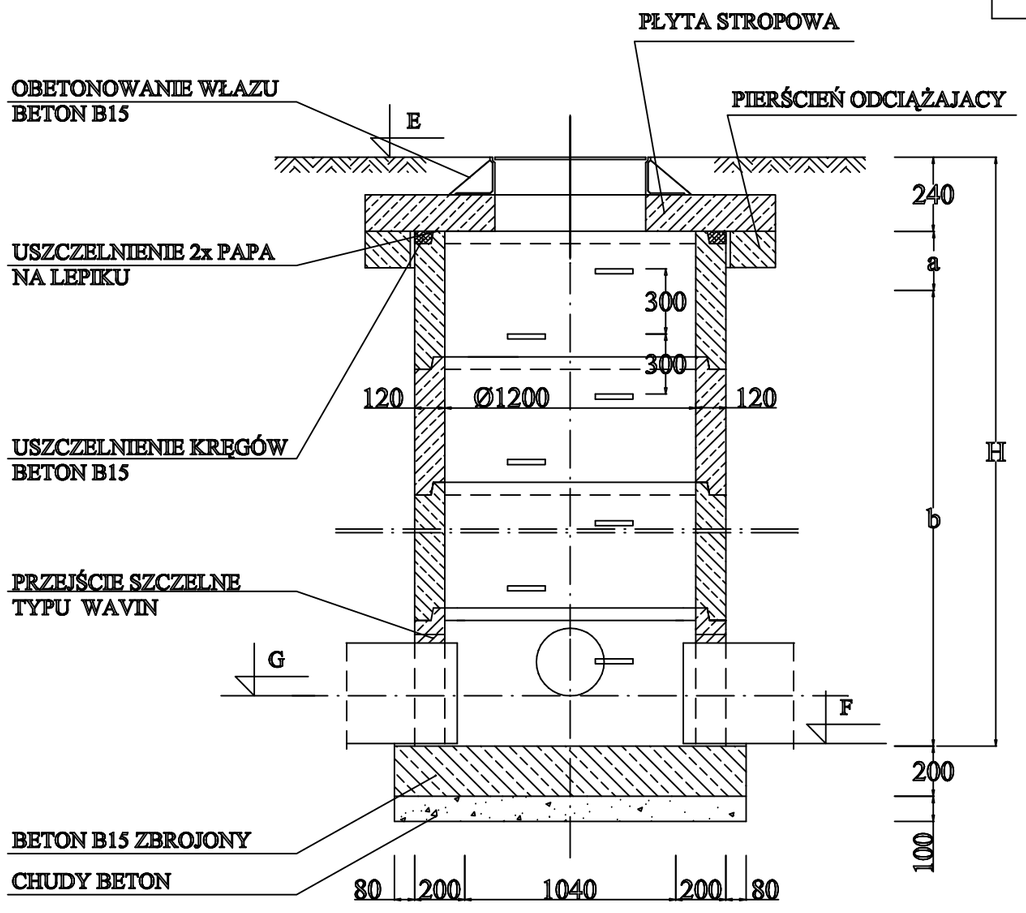

PRZEKRÓJ A-A
bez pierścienia odciążajacego

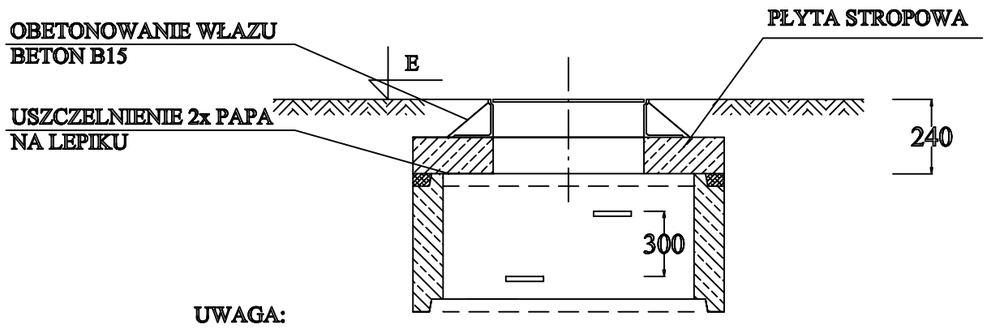

UWAGA:

1. Podane rzędne wysokościowe góry i dna studni sprawdzić i skorygować podczas montażu na budowie
2. Włączenia do studni wykonać za pomocą tulei przejściowych Wavin
3. Studnie zlokalizowane w miejscach przeznaczonych dla ruchu kołowego wyposażyć we włazy typu ciężkiego D 400
4. Studnie zewnętrznie zabezpieczyć warstwą 1x Abizol R i 1x Abizol P

PUH	Andrzej Oleradzki 87-800 Włocławek ul. Żytnia 53/94

TEMAT: *Kanalizacja sanitarna w ul. ?rednia w Radziejowie*

TRE?? RYS.: *STUDNIA KANALIZACJI SANITARNEJ DN 1200 NR S28.1 - S28.10*

BRAN?A	IMI? NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA	PODPIS	SKALA	1:40
PROJEKTOWA?	*Andrzej Oleradzki*	ABU-IX-8386-5 125/88 Wk	*12.2005r*		Nr kolejny	
KRE?LI?	*Wojciech Kurlapski*		*12.2005r*		Nr rysunku	18.2
OPRACOWA?	*Wojciech Kurlapski*		*12.2005r*			