


NR DZIAŁKI	1	1174	1174	1174	1174	1174	111,67	111,79	112,90		7,00	3,00	160
NUMER STUDZIENKI	2	S 25.20	114,18	111,84	111,96	112,25	114,27	111,79	112,90				
	3	114,18	111,84	111,96	6,00	6,00	114,08	112,13		6,00			160
	4	111,84	111,96	111,96		111,96	114,18	111,84		112,25			160
	5						114,27	111,67					
	6							111,79	112,90				
	7									6,00			
L 1 [m]	8										7,00	3,00	160
L 2 [m]	9												
L kd [m]	10												
D1 [mm]													

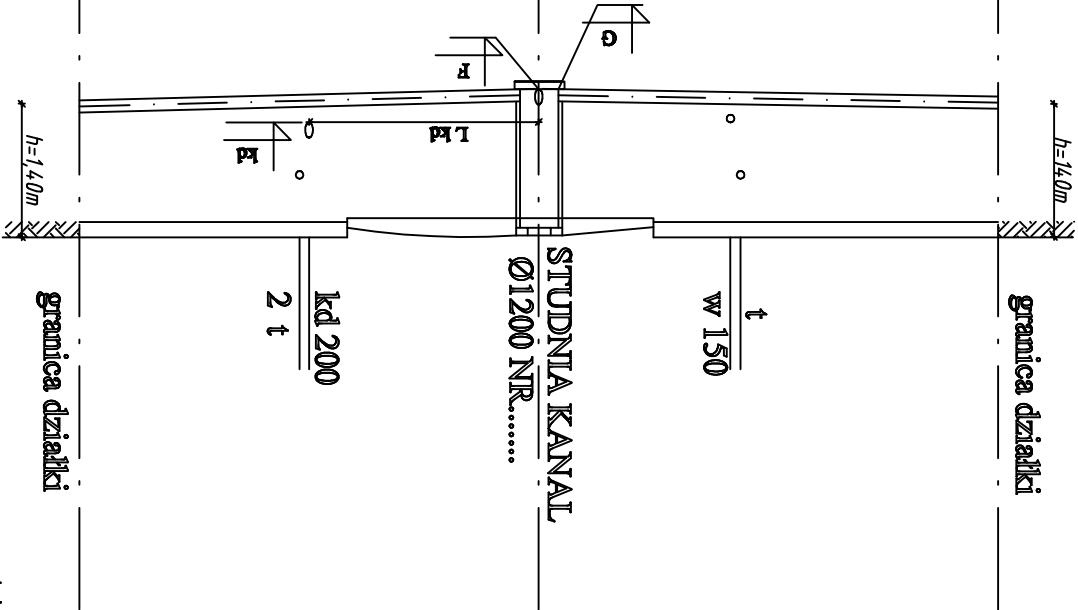

Nr dz.	Nr	S Nr	Nr dz.
		L 1	L 2
		PCV 160	PCV 160
		(! 1) %	(! 2) %
		F	
		G	
		E	

Nr działki:

1295

9. W miejscach gdzie przykrycie rurociągu jest pomizej strefy przemarzania gruntu, rurociąg ocieplić warstwą keramzytu o grubości 20 cm i szerokości min 60 cm. Całość zabezpieczyć warstwą papy mineralizującej, również po bokach ocieplenia.
10. Spadek rur kanalizacyjnych przylączy - wynikowy.
11. Po zakończeniu prac teren przywrócić do stanu pierwotnego.
12. Po ułożeniu rurociągów zainwentaryzować geodezyjnie przed zasypaniem wykopu.

- UWAGI:
1. Rzędne z projektu sprawdzić w terenie
2. Na skrzyżowaniach rurociągu z kablami elektrycznymi oraz teletechnicznymi, na kabie nałożyć rury osłomowe dwudzielne AKOT 110 o długości L=1,5 m
3. W miejscach kolizji rurociągu z kablami i rurami prace prowadzić ręcznie
4. Rurociągi wykonać z rur PCV kielichowych łączonych na uszczelki gumowe.
5. Rurociągi układać na podsypce piaskowej h = 10 cm
6. Wykopy zasypywać warstwami oraz zagęszczać do stanu pierwotnego.
7. Studnie w ulicach przykryć włazem zeliwnym Ø600 typu D 400
8. Studnie w trawnikach i chodnikach przykryć włazem zeliwnym Ø600 typu D 125

P U H	Tema: Kanalizacja sanitarna w ul. Ogrodowa (do 20-go Stycznia) w Radziejowie											
	TREŚĆ RYS.: PRZYJĘTE KANALIZACYJNE DO DZIAŁKI NR 1174, 1175, 1295											
BRANŻA	IMIŹ NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA	PODPIS	SKALA	1:100/1:100						
PROJEKTOWAŁ	Andrzej Oleradzki	ABU-IX-8386-5	12.2005r									
KREŚLIŁ	Wojciech Kurlapski		12.2005r									
OPRACOWAŁ	Wojciech Kurlapski		12.2005r									