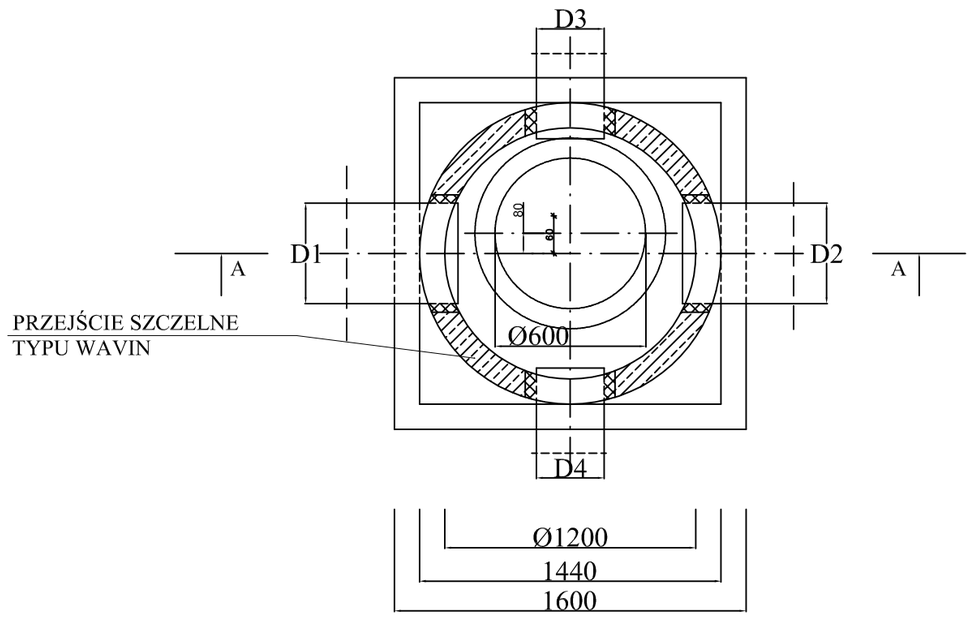

PRZEKRÓJ A-A

SCHEMAT STUDZIENKI	NUMER STUDZIENKI	E	F	G	H [mm]	a [mm]	b [mm]	D1,D2,D3 D4,D5 [mm]	Średnica studzienki [mm]	Ilość kręgów 0,5m
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
D2 D3 D1	S 52	117,09	115,29	115,39	1800	60	1500	200,200	1200	3
D3 D2 D1 D4	S 52.1	117,44	115,69	115,79	1750	10	1500	200,200 160,160	1200	3
D3 D2 D1 D4	S 52.2	118,81	116,81	116,91	2000	260	1500	200,200 160,160	1200	3
D3 D2 D1 D4	S 52.3	119,84	117,40	117,50	2440	200	2000	200,200 160,160	1200	4
D2 D1 D3	S 52.3.1	119,84	117,80	117,80	2040	300	1000	200,160 160	1200	2
D1 D2 D4 D3	S 52.4	119,37	117,59	117,59	1780	40	1500	200,160 160,160	1200	3

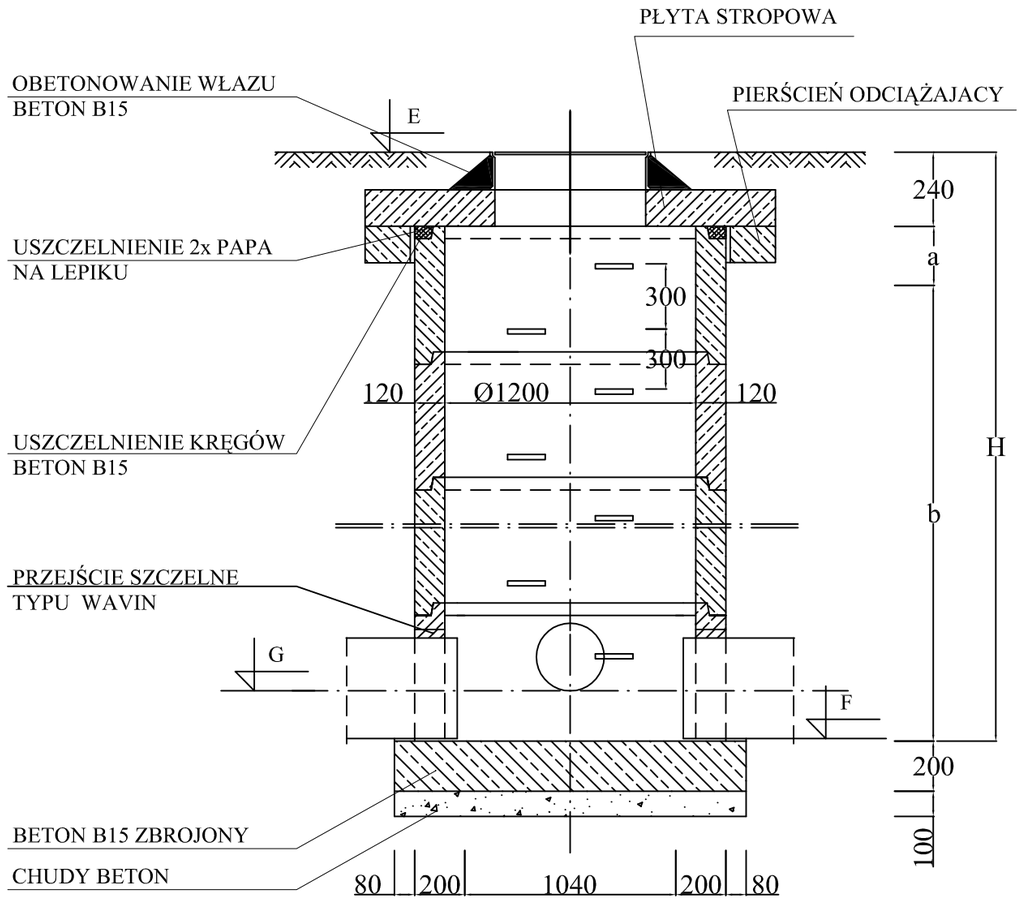

PRZEKRÓJ A-A
bez pierścienia odciążajacego

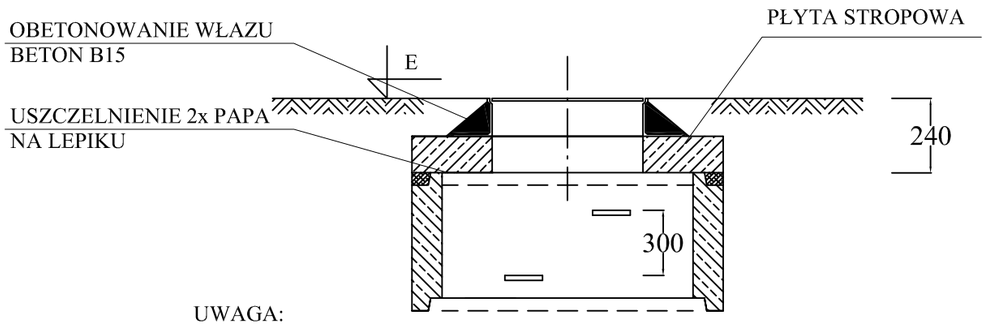

UWAGA:
1. Podane rzędne wysokościowe góry i dna studni sprawdzić i skorygować podczas montażu na budowie
2. Włączenia do studni wykonać za pomocą tulei przejściowych Wavin
3. Studnie zlokalizowane w miejscach przeznaczonych dla ruchu kołowego wyposażyć we włazy typu ciężkiego D 400
4. Studnie zewnętrznie zabezpieczyć warstwą 1x Abizol R i 1x Abizol P

P U H	Andrzej Oleradzki 87-800 Włocławek ul. Żytnia 53/94					
TEMAT: *Kanalizacja sanitarna w ul. Wiatraczny Stok w Radziejowie*						
TRE?? RYS.: *STUDNIA KANALIZACJI SANITARNEJ DN 1200 NR S52 - S 52.4*						
BRAN?A	IMI? NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA	PODPIS	SKALA	1:40
PROJEKTOWA?	*Andrzej Oleradzki*	ABU-IX-8386-5 I25/88 Wk	*12.2005r*		Nr kolejny	
KRE?LI?	*Wojciech Kurlapski*		*12.2005r*		Nr rysunku	7.2
OPRACOWA?	*Wojciech Kurlapski*		*12.2005r*			