


UWAGA:

1. Podane rzedne wysokościove góry i dna studni sprawdzić i skorygować podczas montażu na budowie
2. Włączenia do studni wykonać za pomocą tulei przejściowych Wavin
3. Studnie zlokalizowane w miejscach przeznaczonych dla ruchu kołowego wyposażać we włazy typu ciężkiego B 400
4. Studnie zewnętrznie zabezpieczyć warstwą 1x Abizol R i 1x Abizol P

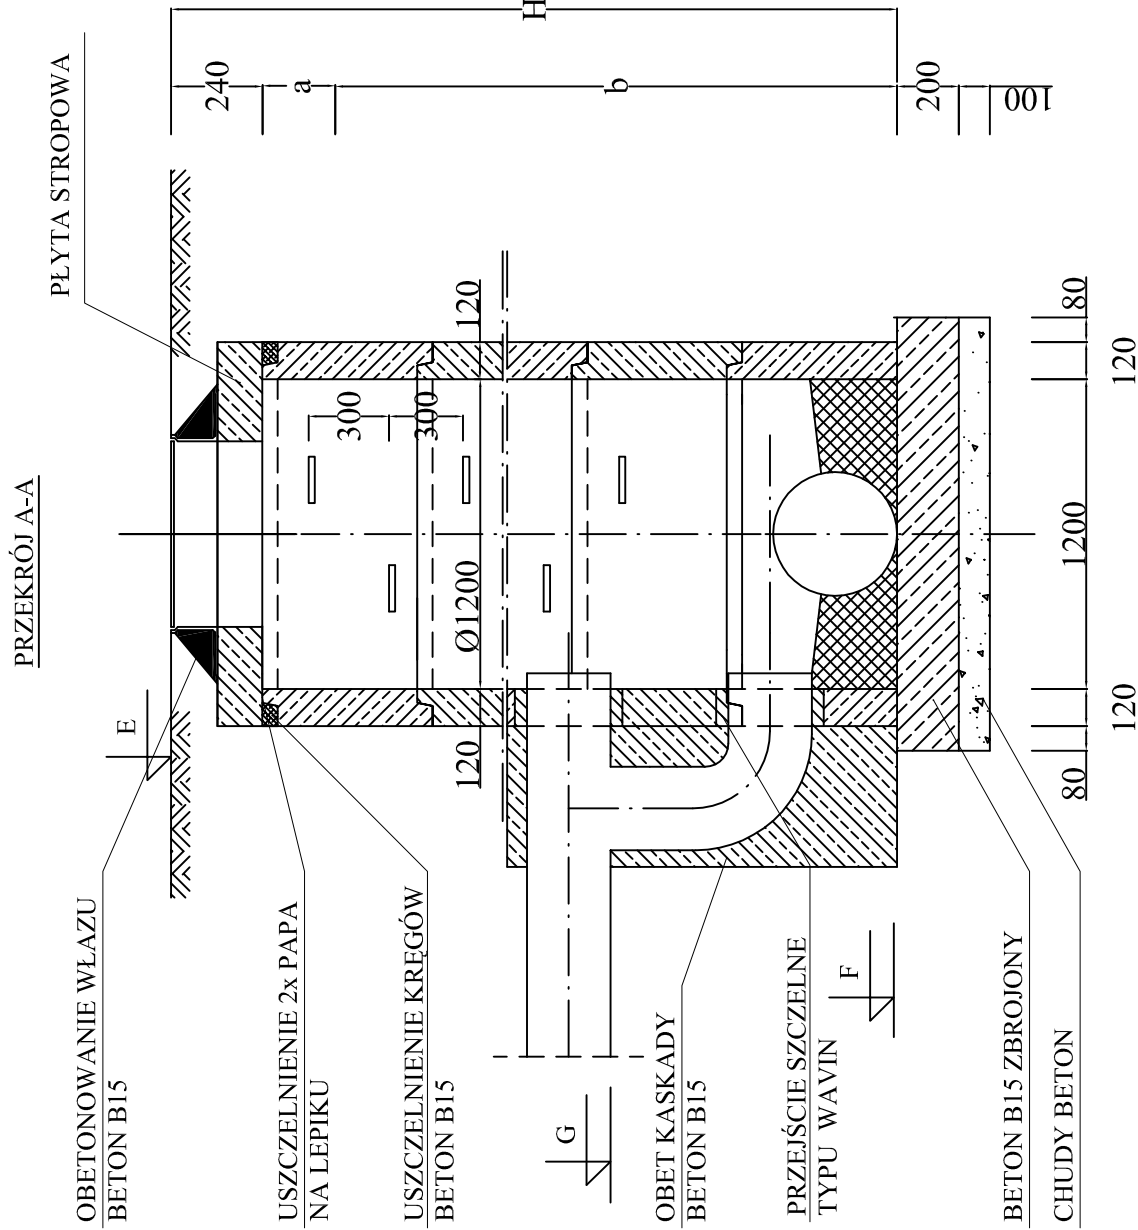

P U H	Andrzej Oleradzki 87-800 Włocławek ul. Żytnia 53/94							
	TEMAT: Kanalizacja sanitarna w ul. Wyzwolenia w Radziejowie							
	TRE?? RYS.: STUDNIA KANALIZACYJNA KASKADOWA DN 1200 nr S 28							
	BRAN?A	IMI?	NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA	PODPIS	SKALA	1:40
	PROJEKTOWA?		Andrzej Oleradzki	ABU-IX-8386-5 125/88 WK	01.2006r		Nr kolejny	
KRE?LI?		Wojciech Kurlapski		01.2006r		Nr	Nr	
OPRACOWA?		Wojciech Kurlapski		01.2006r			rysunku	
4.13								